DATI QUADRO
Corrente nominale del quadro
Inq [A]0

Corrente di cortocircuito
presunta trifase simmetrica
Icp [kA] 0,0

Corrente di cortocircuito
presunta monofase
Icp [kA] 0,0

Tensione di esercizio
monofase
[V] 230

Tensione di esercizio
trifase
[V] 400

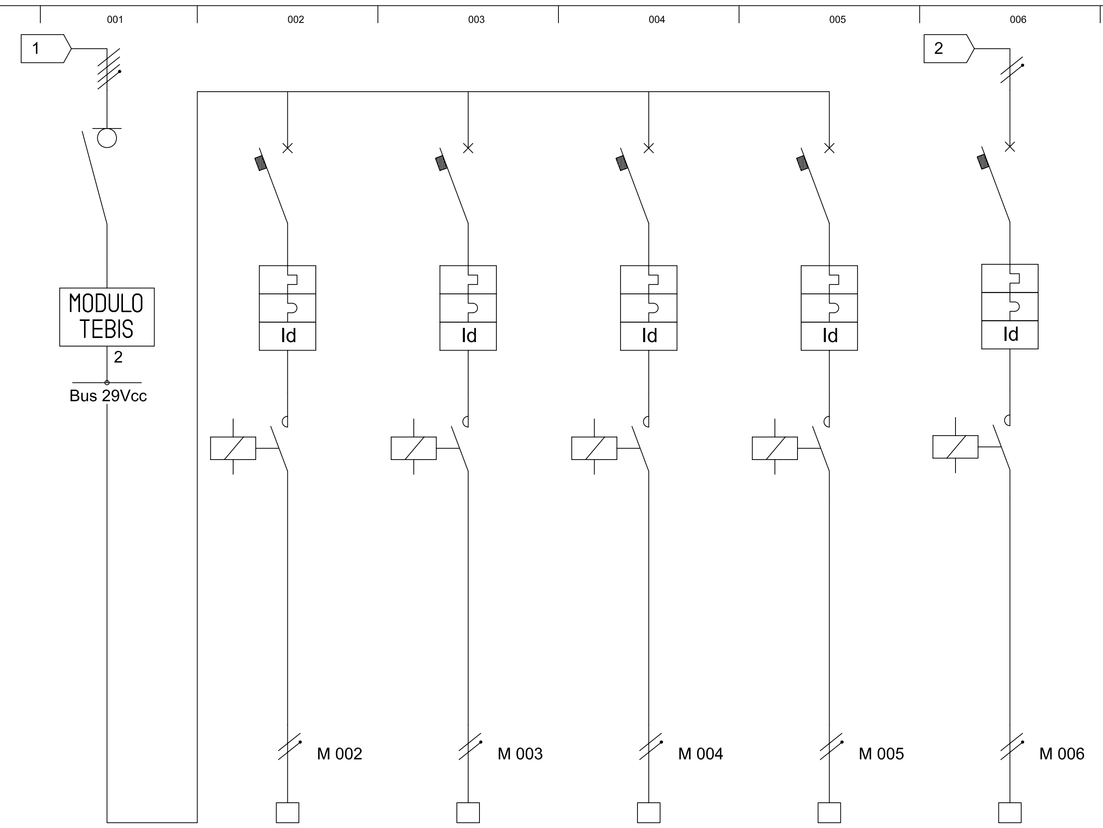

NUMERO LINEA		001		002		003		004		005		006	
FASI	Ib	L1-L2-L3-N		L1-N	0	L2-N	0	L3-N	0	L2-N	0	L3-N	0
DESCRIZIONE LINEA		Generale Piazzale		Luci Piazzale		Luci Piazzale		Luci Piazzale		Dissuasori Parcheggio		Luci Piazzale	
				ERCO TESIS		ERCO NADIR		KREON AR-CB				UPS	
Tipo dispositivo		Sezionatore		IntAutMagnTermDiff		IntAutMagnTermDiff		IntAutMagnTermDiff		IntAutMagnTermDiff		IntAutMagnTermDiff	
Cod. Art.	Cod. Diff.	SB425		ADC810H		ADC810H		ADC810H		ADC810H		ADC810H	
Poli	In [A]	4P	25	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10	1P+N	10
Im [A] o Curva	Ir/Ith			C	10	C	10	C	10	C	10	C	10
Ics [kA]	Icn [kA] Icu [kA]			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Idn [A]	T.diff. [s] Tipo Diff.			0,03	AC	0,03	AC	0,03	AC	0,03	AC	0,03	AC
Cod. Portafusibile	Poli In [A]												
Tipo	In [A] Icc [kA]												
Cod. Contattore	Contatti In/Ir [A]			ES220	2NA 25	ES220	2NA 25	ES220	2NA 25	ES220	2NA 25	ES220	2NA 25
TA	TV												
Comm.Amp.	Comm.Volt.												
Altri App. Tipo	Codice	Tebis	TS211										
Altri App. Tipo	Codice												
Altri App. Tipo	Codice												
Altri App. Tipo	Codice												
dU%	Lunghezza Tipo Cavo												
Sezione e formazione													

SCHEMA QUADRO

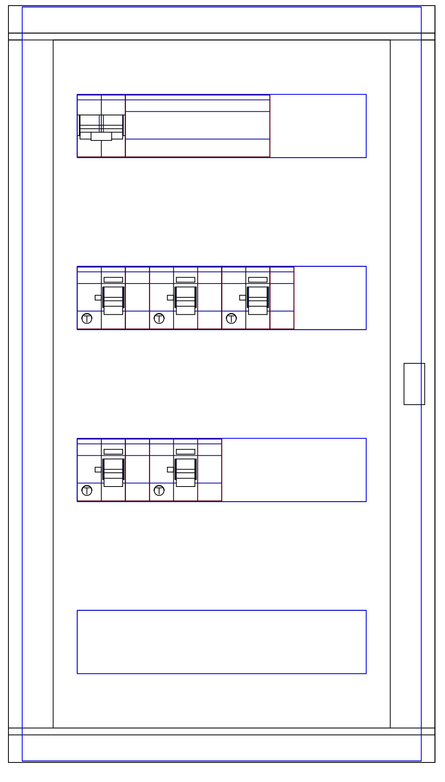

TIPOLOGIA QUADRO

arp studio

di fresu e erby
vico umberto n. 1, oristano

ente
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO
PROGETTO COMPLEMENTARE AI LAVORI DEL 1° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO

committente
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

progettista responsabile
dott. arch. MARCELLO CARZEDDA
BONAVENTURA FRESU

data
giugno 2008

tavola 20b
PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO
SCHEMA
QUADRO ELETTRICO

scala